



NOVIETNES SHĒMA

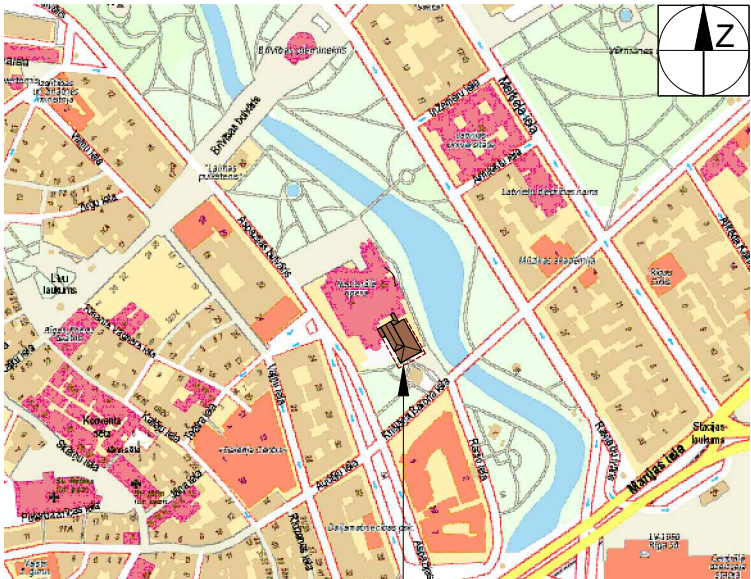

Projektējamais objekts

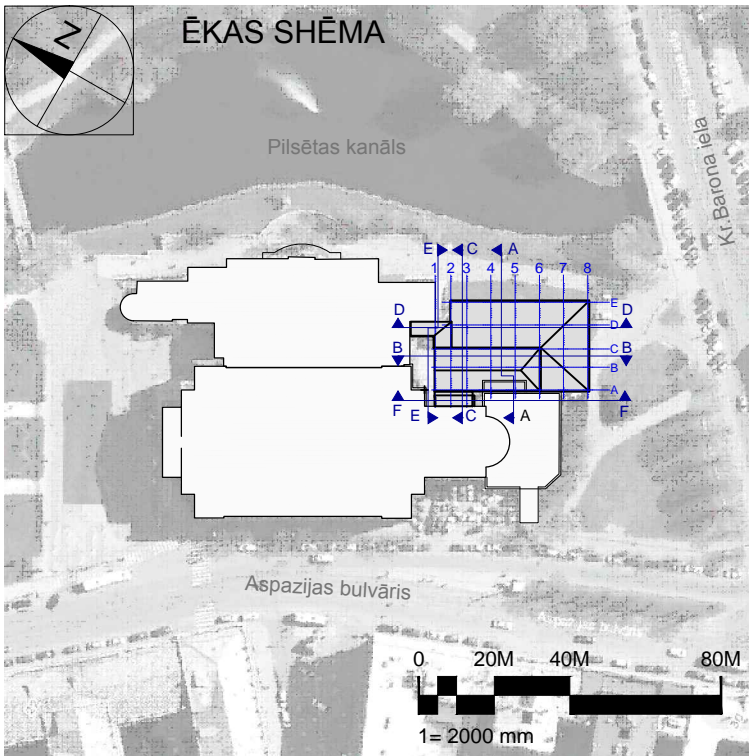

IZMANTOTIE NORMATĪVI:

Būvniecības likums  
MK noteikumi Nr. 500 - Vispārīgie būvnoteikumi.  
MK noteikumi Nr. 529 - Ēku būvnoteikumi.  
RD saistošie noteikumi Nr.38 - Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

LBN 003-01 -Būv klimatoloģija.  
LBN 007-10 -Nekaitīguma prasības būvēm.  
LBN 008-14 -Inženiertīklu izvietojums  
LBN 016-11 -Būv kustika  
LBN 201-10 -Būvju ugunsdrošība.  
LBN 202-01 -Būvprojekta saturs un noformēšana.  
LBN 208-08 -Publiskās ēkas un būves.  
LBN 222-99 -Ūdensapgādes ārējie tīkli un kanalizācija.  
LBN 223-99 -Kanalizācijas ārējie tīkli un būves.  
LBN 261-07 -Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve.

ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMU SADAĻAS LAPU SARAKSTS.

Nr.p.k.	Lapas nosaukums	Aktuālā lapa	Anulētā lapa	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji.Novietnes shēma	GP-01/A	GP-01	
2	Ģenerālplāns ar savieto inženiertīklu plānu.	GP-02/A	GP-02	M 1:250
3	Būvasu piesaistes plāns	GP-03	-----	"
4	Vertikālais plānojums, segumu plāns.	GP-04/A	GP-04	"
5	Transporta kustības shēma gruntsgabala robežās	GP-05	-----	"
6	Ģenerālplāns ar lietus kanalizācijas tīkliem	LKT-2/A	LKT-2	

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI .

- Tehniskā projekta korekcijas apraksta būvniecības procesā autoruzraudzības kārtībā veicamās korekcijas 1.kārtas risinājumos.
- Izmaiņas ģenerālplāna risinājumos :
  - Veiktas izmaiņas 1.kārtā veicamo labiekārtojuma darbu apjomos.  
Lai nodrošinātu pacēlāja montāžas un izkraušanas transporta ērtāku piebraukšanu 1.kārtā, tiek demontēts 1 esošā žoga posms un esošie vārti, kā arī paplašināta esošā brauktuve nojaucamā žoga posma zonā un koriģēta gājēju ietve . Iepriekš šie darbi bija paredzēti 2.kārtā. Demontēto esošo vārtu vietā paredzēts uzstādīt platākus iebraucamos vārtus esošajiem vārtiem analogā konstrukcijā.
  - Tiek nomainīts 1.kārtā paredzētā pagalma pagaidu seguma (segums IV- starp 1.kārtas pagalma daļu un 2.kārtā izbūvējamo esošo pagalma daļu) ieseguma materiāls no asfaltbetona uz betona bruģakmens segumu.
  - Pacēlāja bedre 1.kārtā tiek aizbērta un bedres zonā tiek veidots pagaidu segums.
  - Koriģēts pagaidu seguma (segums IV) apjoms.
  - Demontēt plānota lietus ūdens kanalizācijas posma tamponēšana sarkanajās līnijās.
- Ar šīm korekcijām tiek mainītas projekta GP sadaļas lapas GP-1, GP-2 un GP-4.
- GP risinājumus , kas netiek koriģēti ar šo korekciju sējumu skatīt 2015.gada 19.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētā projekta „Īslaicīgas lietošanas būvei - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” (akcepta nr.BV-15-707-abv/C) GP sējumā , kā arī autoruzraudzības žurnālā un tam pievienotajās skicēs .
- Veiktās korekcijas nerada izmaiņas saskaņotajos inženiertīklu risinājumos , AR un BK sadaļās, nemaina projekta tehniski ekonomiskos rādītājus.
- Augstumu atzīmes dotas metros. Absolūtās augstumu atzīmes metros Baltijas augstumu sistēmā(BAS).  
Par relatīvo ēkas ±0.00 atzīmi pieņemta esošā pagalma seguma atzīme, kas atbilst absolūtajai atzīmei +4.30 BAS.
- Dotās augstuma atzīmes precizējamas objektā uz vietas.
- Ģenerālplānā izmēri doti metros ,ja nav norādītas citas mērvienības.
- Plānos, griezumos, fasādēs izmēri doti milimetros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos izmērus pārbaudīt uz vietas pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Izmēri, kas apzīmēti ar \* precizējami objektā uz vietas.
- Esošo ēku uzmērījumi projektam nepieciešamajā apjomā veikti 2014. gada novembrī . Skatīt atsevišķā sadaļā.
- Būvdarbiem nepieciešamos papildus uzmērījumus objektā nodrošina būvuzņēmējs .
- Projektu skatīt kopumā , kopā ar pārējām Tehniskā projekta sadaļām.
- Tehniskā projekta risinājumu darba zīmējumus izstrādā Būvuzņēmējs jeb būvizstrādājumu ražotājs .  
Darba zīmējumi, t.sk. būvizstrādājumu iebūves mezglu risinājumi saskaņojami ar projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.
- Nav pieļaujama būvmateriālu un izstrādājumu, kā arī apdares materiālu, kas neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 007-10 "Nekaitīguma prasības būvēm" prasībām, pielietošana.
- Projektējamo objektu paredzēts realizēt 2 būvdarbu kārtās - 1.kārtā pacēlājs un platformas uz aizskatuvi , 2. kārtā - pārējie būvdarbi . Būvdarbu 1.kārtas robežu skatīt ģenerālplānā un stāvu plānos. Detalizētāk būvdarbu aprakstu skatīt DOP sadaļā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Doti pamatapzīmējumi . Konkrētu ģenerālplāna risinājumu apzīmējumus skatīt uz konkrēto risinājumu lapām.

	Gruntsgabala robeža		Esošais zāliens
	Projektēšanas robeža ( pacēlāja un nojumes izbūvei )		Esošais betona bruģakmens segums- iebrauktuve
	Demontējamās būves , segumi un pārvietojamās pagaidu būves		Esošais betona bruģakmens segums - gājēju ietve
	Esošā apbūve ( LNO kompleksa ēkas )		Projektējamais bruģakmens segums -brauktuves paplašinājums vārtu zonā
	Projektējamā pacēlāja nojume (īslaicīgas lietošanas būve )	<div>ŠIS BŪVPROJEKTA <b>ĢENERĀLPLĀNA</b> RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM</div> <div>BŪVPROJEKTA GP DAĻAS VADĪTĀJS<div>Sergejs Nikiforovs</div><div>10 -0045</div><div>(VĀRDS UN UZVārds)</div><div>(SERTIFIKĀTA NR.)</div><div>(DATUMS)</div><div>(PARAKSTS)</div></div>	
	Projektējamais pacēlājs-platforma (hidrauliskais, šķērveida )		
	Projektējamā būvdarbu 1. kārtas robeža		

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".

SASKAŅOTĀS UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMU ATKĀPES UN KOMPENSĒJOŠIE PASĀKUMI .

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2014.gada 3.decembra tehniskās komisijas sēdē saskaņota atkāpe (vēst. Nr. 22-1.22/1859) no būvnormatīva LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība " p.29 prasībām nosakot sekojošus alternatīvus risinājumus kā atkāpi kompensējošus pasākumus :

- nojumes zonā, kas atrodas vismaz 6 m no Latvijas Nacionālās operas ēkas un Operas un baleta ēkas, izveidot "ugunsdrošo zonu", kas pildīs ugunsdrošības atstarpes funkciju un kurā dekorāciju un citu materiālu uzglabāšana ir aizliegta, sniedzot norādes par to būvprojektā un Latvijas Nacionālās operas ugunsdrošības instrukcijā;
- vietās, kurās projektējamās nojumes jumtiņi pieguļ Latvijas Nacionālās operas ēkas galvenās skatuves zonai un Operas un baleta ēkas Jaunās zāles skatuves zonai, izbūvēt sauso ugunsdzēsības ūdens aizsega cauruļvadu ar pieslēgumu ugunsdzēsības tehnikai no kanāla puses.

Saskaņotos risinājumus skatīt projekta AR un AUS daļu rasējumos un skaidrojošajos aprakstos.  
"Ugunsdrošās zonas" robežas norādītas AR stāvu plānos - lapās AR-1-01, AR-1-02, AR-1-03, AR-1-04.  
Sauso ugunsdzēsības ūdens aizsega cauruļvadu risinājumu skatīt AUS daļā .

B			
A	Koriģēts lapu saraksts un vispārējie norādījumi sakarā ar korekcijām AU risinājumos	Arhitekts M.Dakteris	09.11.2015
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI			
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: <div><div>NAMSS</div><div>ARHITEKTU BIROJS</div></div>			
sīa <b>NAMS</b> , Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@namsarch.lv			
PASŪTĪTĀJS:	SIA "Rīgas Nami" Smilšu iela 14, Rīga, LV-1050	PASŪT.NR/ CLIENT'S No.  14-13	
BŪVOBJEKTS	Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā	FAILA NOS. LNO_GP-Visparigie raditaji_A.dwg ARHĪVA NR. 12-17	
BŪVE	Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi	DATUMS  16.11.2015	
RASĒJ. NOSAUKUMS		STADIJA	TP
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI NOVIETNES SHĒMA		MĒROGS	....
BŪVPROJ. VAD.:	S.Nikiforovs	DAĻA - RAS. NR.  GP-01/A	KOPĒJAIS LAPU SKAITS DAĻĀ  6
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	S.Nikiforovs		
IZSTRĀDĀJA:	M.Dakteris		